



Rapport Annuel 2024

*Prix et qualité
Du service public
Phase 1*

Assainissement Eau Potable

**Rapport d'activité
Septembre 2025
Rédaction : CRW**

Destinataires du présent rapport

Les communes adhérentes

AVRIL
LES BAROCHES
LANTEFONTAINE
MONT-BONVILLERS
MAIRY-MAINVILLE
VAL DE BRIEY (BRIEY, MANCE, MANCIEULLES)

ANOUX
BETTAINVILLERS
LUBEY
TUCQUEGNIEUX
TRIEUX

- Madame la Sous-préfète de BRIEY
- Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
- Direction Départementale des Territoires : Service Environnement

Quelques chiffres

1 Président et 6 Vice-présidents

18 744 habitants, valeur 2024 CRW

11 collaborateurs au sein du service assainissement

188 km de collecteurs (total réseau unitaire, eaux usées, pseudo et transfert ; valeur 2023)

117 km de réseau eau potable, valeurs 2024 Suez (réseau de distribution hors branchement)

78 % de rendement brut sur le réseau eau potable (réseau de distribution)

1 station d'épuration intercommunale

4 stations d'épuration par filtre plantés de roseaux

5 bassins de pollution

26 postes et 82 déversoirs d'orage, dont 24 électromécaniques.

Table des matières

PREAMBULE.....	4
SERVICE ASSAINISSEMENT	5
1. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DU SERVICE	5
1.1 Description générale.....	5
1.2 Structure et mode de gestion.....	5
1.3 La population et son raccordement.....	6
1.4 Inventaire patrimonial.....	7
1.5 Travaux réalisés en 2024	7
1.6 Droits des sols	8
2. INDICATEURS FINANCIERS.....	8
2.1 Service Assainissement.....	8
2.2 Service Aménagement Rivière.....	9
2.3 Redevance et volume sur l'exercice budgétaire	9
2.4 Prix du service.....	10
3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE.....	10
3.1 Travaux d'optimisation énergétique de la station d'épuration de Briey.....	10
3.2 Aménagement rivière.....	11
SERVICE EAU POTABLE	12
1. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DU SERVICE	12
1.1 Description générale.....	12
1.2 Structure et mode de gestion.....	12
1.3 Estimation du nombre d'habitants desservis.....	13
1.4 Nombre d'abonnés (service eau-distribution).....	13
1.5 Inventaire patrimonial.....	13
1.6 Volumes importés et nature des ressources utilisées.....	14
1.6.1 Service Eau Potable - Production	14
1.6.2 Service Eau Potable – Distribution (volumes achetés par le service distribution)	15
1.7 Volumes vendus.....	16
1.7.1 Service Eau Potable – Production (volumes vendus par le service Production)	16
1.7.2 Service Eau Potable – Distribution (volumes vendus aux abonnés)	17
1.8 Rendement du réseau	18
1.9 Performance opérationnelle du réseau	18
1.10 Investissement réalisé sur le réseau de distribution en 2023	19
2. TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE	20
2.1 Prix du service de l'eau compétence production	20
2.2 Prix du service de l'eau compétence distribution	20
2.3 Dépenses et recettes d'exploitation du service public d'eau potable.....	21
2.3.1 Service Eau Potable - Distribution.....	21
2.3.2 Service Eau Potable – Production.....	21



PREAMBULE

Le présent rapport relatif au service public de l'Assainissement et de l'Eau Potable est élaboré en application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi "Barnier" relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui a instauré une information détaillée sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Le Président du Syndicat Mixte du Contrat Rivière Woigot doit donc présenter à son assemblée délibérante un ou des rapports selon les dispositions fixées par le décret d'application n°95-635 du 6 mai 1995.

Ils seront par ailleurs adressés à chaque commune, afin d'être mis à disposition du public.

Destinés à l'information de l'utilisateur et à la transparence dans la gestion des services publics, ce document comprend l'ensemble des indicateurs techniques et financiers du service public de l'Eau Potable et de l'Assainissement pour l'exercice 2024, conformément à l'article L-2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

SERVICE ASSAINISSEMENT

1. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DU SERVICE

1.1 Description générale

Au 1^{er} janvier 1998, le Syndicat du Contrat Rivière Woigot est devenu un syndicat de gestion. Il a repris à son actif les réseaux des communes membres.

Par arrêté en date du 28 décembre 2001, l'adhésion de la commune de LANTEFONTAINE (707 habitants) a été autorisée.

Par arrêté en date du 24 décembre 2002, l'adhésion de la commune d'AVRIL (601 habitants) a été autorisée.

Par arrêté en date du 11 mai 2005, l'adhésion de la commune de MONT-BONVILLERS (976 habitants) a été autorisée.

Par arrêté en date du 9 juin 2005, l'adhésion de la commune de LUBEY et les BAROCHES (508 habitants) a été autorisée.

Par arrêté en date du 1^{er} avril 2008, l'adhésion de la commune d'ANOUX (293 habitants) a été autorisée.

A ce jour, le Syndicat du Contrat Rivière Woigot regroupe 11 communes : Anoux, Avril, Bettainvillers, Lantéfontaine, Les Baroches, Lubey, Mairy-Mainville, Mont-Bonvillers, Trieux et Tucquegnieux et Val de Briey (commune nouvelle regroupant Briey, Mance et Mancieulles), et représente une population de 19 000 habitants environ.

1.2 Structure et mode de gestion

Le service ayant pour missions la collecte, le transport et le traitement des effluents ainsi que la relation à la clientèle, est exercé en régie sur l'ensemble du territoire.

La régie prend en charge l'ensemble de l'investissement et du fonctionnement liés à l'exécution du service dont elle assure elle-même l'exploitation.

Le service assainissement non collectif a été délégué au SDAA 54 (Syndicat Départemental d'Assainissement Autonome).

Concernant la commune de Briey, le service était assuré par un délégataire (VEOLIA) jusque février 2015 pour les missions suivantes : gestion clientèle, relèvement, collecte des eaux usées.


Le contrat s'est terminé le 2 février 2015, date à laquelle le service est repassé en régie.

1.3 La population et son raccordement

Communes	Population 2024 (estimation CRW)	Nombre d'abonnés 2024	Volumes assujettis (m3) 2023	Population raccordée à un système de traitement des eaux usées au 31/12/2024	Population restant à raccorder en zone collective	Population située en zone non collective
Anoux	272	149	8 722	245	0	27
Avril	1 226	479	37 555	1 094	0	132
Baroches	336	168	10 574	311	0	25
Bettainvillers	425	147	12 664	419	0	6
Lantéfontaine	796	350	25 464	769	0	27
Lubey	220	112	7 863	207	0	13
Mairy-Mainville	631	169	21 334	618	0	13
Mont Bonvillers	1 119	474	33 318	1 062	0	57
Trieux	2 788	1151	98 703	2 620	0	168
Tucquegnieux	2 463	1174	91 165	2 304	0	159
Val de Briey	8 468	3728	316 217	8 054	0	414
Total 2024	18 744	8 101	663 579	17 703	0	1 041

Total 2023	19 554	7 574	706 477	18 471	0	1 083
N/N-1	-4,3%	6,5%	-6,5%	-4,3%	-	-4,0%

Population de la zone collective raccordée à un système de traitement des eaux usées

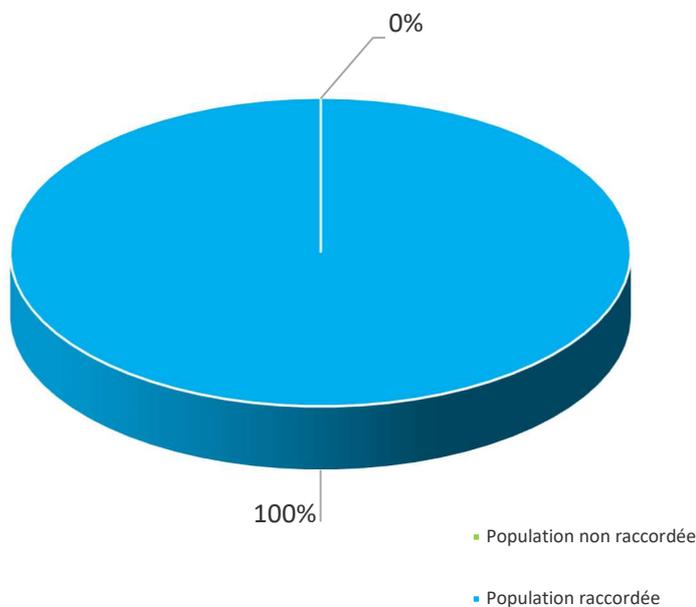


1.4 Inventaire patrimonial

	Population <i>en hab</i> Base 2024	Linéaire de collecteurs assainissement			Ouvrages				Ratio Lg coll. UN-PS- EU / population <i>ml/hab</i>
		Unitaire, pseudo-sép. et eaux usées (collecte) <i>en ml</i> Base 2023	Pluvial communal (collecte) <i>en ml</i> Base 2023	Interco. eaux usées (transfert) <i>en ml</i> Base 2023	Déversoir d'orage <i>Base 2024</i>	Dont déversoir d'orage électrom. <i>Base 2024</i>	Poste de relèv. <i>Base 2024</i>	Bassin de Pollution <i>Base 2024</i>	
ANOUX	272	2 156	983	0	1	1	0	0	7,93
AVRIL	1 226	6 350	3 016	1 746	2	1	3	1	5,18
BETTAINVILLERS	425	1 987	1 203	1 131	1	1	1	0	4,68
LANTEFONTAINE	796	8 982	1 660	2 191	9	1	1	0	11,28
LES BAROCHES	336	3 540	1 581	885	3	2	0	0	10,54
LUBEY	220	1 999	217	717	2	0	2	0	9,09
MAIRY-MAINVILLE	631	5 008	1 828	2 662	3	1	2	0	7,94
MONT-BONVILLERS	1 119	8 409	1 993	1 586	4	2	0	0	7,51
TRIEUX	2 788	20 519	5 086	749	7	1	4	1	7,36
TUCQUEGNEUX	2 463	25 471	5 924	9 052	21	7	4	1	10,34
VAL DE BRIEY	8 468	71 832	15 846	10 983	30	7	9	5	8,48
TOTAL	18 744	156 253	39 337	31 702	83	24	26	8	8,34
		227 292							

1.5 Travaux réalisés en 2024

Assainissement - Travaux d'investissement 2024	Montant de l'exercice
Initialisation du diagnostic permanent	21 560,00 €
Adaptation du poste de relèvement « Les Marches »	17 893,00 €
Remplacement automate boues	25 055,00 €
Remplacement du clifford du bassin clarificateur de la STEP	49 900,00 €
Installation d'équipements de télésurveillance	11 052,00 €
Optimisation énergétique de la station d'épuration de Briey par l'installation de panneaux photovoltaïques et modification du process	25 378,00 €
Restructuration du transfert des eaux usées du quartier de la Cartoucherie	16 988,00 €
Etudes pour l'amélioration de la collecte sur le réseau rue Maréchal Joffre à Mont Bonvillers	5 335,00 €
Baie de brassage de la station d'épuration	14 778,00 €
	187 939,00 €

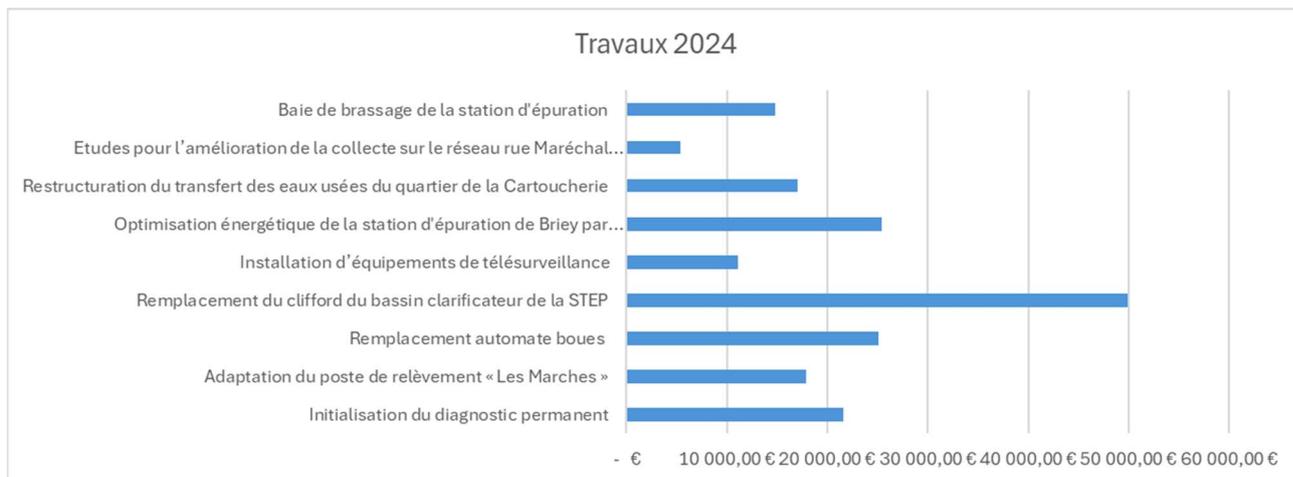

1.6 Droits des sols

	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de documents d'urbanisme instruits (PC/CU/DP)	167	254	169	149	114
Nombre d'enquêtes domiciliaires réalisées	276	264	259	226	237
Nombre de réponses DICT	603	599	591	492	596

2. INDICATEURS FINANCIERS

2.1 Service Assainissement

	Dépenses totales	Recettes totales	Résultats courant
Fonctionnement	2 776 087,16 €	2 895 512,74 €	119 425,58 €
Investissement	1 119 173,38 €	1 651 672,75 €	532 499,37 €

	Déficit + restes à réaliser	Excédent + restes à réaliser	Résultat cumulé
Fonctionnement	0,00 €	444 383,96 €	563 809,54 €
Investissement	476 912,70 €	203 294,00 €	258 880,67 €

Résultat cumulé	822 690,21 €
------------------------	---------------------

2.2 Service Aménagement Rivière

	Dépenses totales	Recettes totales	Résultats courant
Fonctionnement	30 267,44 €	36 240,00 €	5 972,56 €
Investissement	- €	53 999,45 €	53 999,45 €

	Déficit + restes à réaliser	Excédent + restes à réaliser	Résultat cumulé
Fonctionnement	0,00 €	44 240,90 €	50 213,46 €
Investissement	-70 324,74 €	0,00 €	124 324,19 €

Résultat cumulé	174 537,65 €
------------------------	---------------------

2.3 Redevance et volume sur l'exercice budgétaire

Redevance	2019	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Anoux	176 875,20 €	18 164,49 €	20 960,36 €	20 370,47 €	22 708,27 €	24 260,75 €	6,84%
Baroches		24 673,42 €	26 186,09 €	27 660,17 €	26 303,19 €	28 972,34 €	10,15%
Lantéfontaine		56 110,88 €	61 730,72 €	68 174,39 €	65 973,23 €	68 416,91 €	3,70%
Lubey		15 116,09 €	16 589,08 €	18 854,51 €	18 176,78 €	20 379,81 €	12,12%
Mance	158 213,00 €	641 809,86 €	842 975,92 €	874 282,86 €	878 780,95 €	874 954,68 €	-0,44%
Mancieulles							
Briey							
Avril	82 024,00 €	62 545,51 €	93 024,47 €	94 431,49 €	89 613,69 €	98 205,43 €	9,59%
Bettainvillers	29 287,00 €	28 327,73 €	27 268,98 €	28 651,94 €	29 460,53 €	32 835,13 €	11,45%
Mairy-Mainville	43 246,32 €	45 105,56 €	45 105,56 €	45 105,56 €	53 268,85 €	50 387,42 €	-5,41%
Mont Bonvillers	67 576,47 €	70 597,16 €	72 797,62 €	74 180,07 €	70 486,53 €	90 365,14 €	28,20%
Tucquegnieux	204 864,45 €	208 767,46 €	267 020,24 €	192 319,68 €	221 828,36 €	255 021,14 €	14,96%
Trieux	193 096,37 €	216 936,12 €	233 627,38 €	221 034,09 €	222 261,53 €	262 701,21 €	18,19%
Total	1 555 589,02 €	1 388 154,28 €	1 707 286,42 €	1 665 065,23 €	1 698 861,91 €	1 806 499,96 €	6,34%

Volume	2019	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Anoux	8 750	8 176	8 644	7 653	8 791	8 722	-0,78%
Baroches	10 358	10 913	11 502	11 870	10 239	10 574	3,27%
Lantéfontaine	26 888	25 485	26 540	29 797	26 423	25 464	-3,63%
Lubey	6 802	6 673	7 142	8 214	7 197	7 863	9,25%
Mance	20 594	287 434	377 560	394 026	381 967	316 217	-17,21%
Mancieulles							
Briey							
Avril	34 907	27 225	41 169	41 720	36 247	37 555	3,61%
Bettainvillers	14 183	12 957	11 985	12 489	11 848	12 664	6,89%
Mairy-Mainville	18 761	21 217	21 217	21 217	22 028	21 334	-3,15%
Mont Bonvillers	28 636	31 461	33 826	31 895	29 724	33 318	12,09%
Tucquegnieux	83 210	87 544	110 737	81 800	84 666	91 165	7,68%
Trieux	81 682	93 248	101 270	95 395	87 347	98 703	13,00%
Total	689 336	612 333	751 592	736 076	706 477	663 579	-6,07%

2.4 Prix du service

Le service de collecte est assuré en régie avec prestations de service pour l'ensemble des communes du syndicat.

Le montant des redevances H.T./m³ du service assainissement se décompose suivant le tableau joint (prix au 01/01/2024) :

Communes	Redevance d'assainissement collectif	
	Part Syndicale variable (€/m3 H.T.)	Part Syndicale fixe (€ H.T./mois)
Territoire CRW	2,13	3,50

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

3.1 Travaux d'optimisation énergétique de la station d'épuration de Briey

Nom de l'opération : Travaux d'optimisation énergétique de la station d'épuration de Briey
Maitre d'ouvrage : Syndicat Mixte de Contrat Rivière Woigot
Maitre d'œuvre : VERDI
Mandataire lot 1 – panneaux photovoltaïques : Union des Bâtiments
Mandataire lot 2 - process : SADE
Cout de l'opération : 537 500 € HT

Plan de financement :

- Agence de l'Eau 95 200 € 17% (40% du lot process)
- Fonds Verts : 209 200 € 36%
- Région : 30 000 € 5%
- Autofinancement 239 100 € 42 %

Durée de réalisation : 2 mois (lot 1)
4 mois (lot 2)

Réception des travaux : fin 2024
Suivi des améliorations : 12 mois

Objet

La présente opération porte sur l'optimisation énergétique de la station d'épuration intercommunale située à Val de Briey.

Elle permettra de limiter la consommation électrique et de réduire la facture énergétique de la station d'épuration intercommunale.

Une étude de faisabilité a été réalisée en 2022 afin de trouver des solutions basées sur les énergies renouvelables et répondre aux besoins de la station d'épuration dont les processus de traitement sont très énergivores.

Les solutions proposées en vue de réaliser des économies d'énergie sont :

- **adaptation des surpresseurs d'air pour une technologie moins énergivore,**
- **adaptation du mode de fonctionnement des installations** pour une consommation d'énergie optimisée,
- installation de panneaux photovoltaïques.

3.2 Aménagement rivière

Durant l'exercice 2024, les actions suivantes ont été réalisées au niveau de la section Environnement :

Actions réalisées	Commune	Montant € TTC
Rapport de surveillance et auscultation	BRIEY	6 000 €
Prélèvements et analyse de sédiments du plan d'eau	BRIEY	1 721 €
Relevés auscultation plan d'eau	BRIEY	1 090 €
Bathymétrie plan d'eau	BRIEY	957 €
Traitement végétation intégralité digue plan d'eau	BRIEY	1 300 €
Traitement digue déversante du plan d'eau	BRIEY	4 478 €
Enlèvement embâcle sur le Woigot	BRIEY	3 250 €

SERVICE EAU POTABLE

1. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DU SERVICE

1.1 Description générale

Depuis le **1^{er} janvier 2014**, le Syndicat Mixte du Contrat Rivière Woigot a acquis la compétence eau potable production et distribution.

Les missions assurées par le Contrat Rivière Woigot en matière d'eau potable sont :

- ✓ la production d'eau potable,
- ✓ la distribution d'eau potable,
- ✓ la gestion des eaux pluviales,
- ✓ la gestion des poteaux incendie,
- ✓ activités accessoires complémentaires.

Concernant la **production d'eau potable** :

- **1^{er} janvier 2014** : adhésion au CRW de la **Communauté de Communes du Pays de Briey** (CCPB) regroupant les communes de Anoux, Avril, Bettainvillers, Briey, Lantéfontaine, Les Baroches, Lubey, Mance, et Mancieulles.

Concernant la **distribution d'eau potable** :

- **1^{er} janvier 2014** : adhésion au CRW des communes d'Anoux, Les Baroches, Lantéfontaine, Lubey et Mance (ancien **Syndicat des Eaux de Lantéfontaine**) et des communes de **Briey** et **Bettainvillers**.
- **1^{er} janvier 2016** : adhésion au CRW de la commune d'**Avril**.
- **1^{er} janvier 2017** : adhésion au CRW de la commune de **Mancieulles**.

1.2 Structure et mode de gestion

La collectivité gère en délégation de services la compétence distribution d'eau potable pour l'ensemble des communes indiquées ci-dessus.

Jusqu'au 31/12/2019 (date de fin de contrat), c'était la société VEOLIA qui assurait la délégation sur l'ensemble du syndicat.

Suite à une remise en concurrence du contrat de délégation, depuis le 01/01/2020, la distribution d'eau potable est assurée par la société SUEZ.

Concernant la compétence production, la maintenance du réseau eau potable est assurée par un prestataire de services (SUEZ depuis le 01/01/2020).

1.3 Estimation du nombre d'habitants desservis

	Nombre d'habitants desservis						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
TOTAL CRW	11 615	9 090	11 514	11 494	11 453	11 360	-0,81%

1.4 Nombre d'abonnés (service eau-distribution)

	Nombre d'habitants desservis						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
TOTAL CRW	4 998	5 059	5 052	5 105	5 096	5 133	0,73%

1.5 Inventaire patrimonial

➤ Les installations

<i>Installation de production</i>	<i>Capacité de production (m3/j)</i>
Usine du DOHLAIN	0
<i>Installation de reprise, de pompage ou surpresseur</i>	<i>Débit des pompes (m3/h)</i>
Installation de reprise du DOHLAIN	50
<i>Réservoir ou château d'eau</i>	<i>Capacité de stockage (m3)</i>
Réservoir d'AVRIL	120
Réservoir des BAROCHES	150
Réservoir de CROIX GARANT	1000
Réservoir de la ZONE INDUSTRIELLE	600
Réservoir de la CROUPOTTE	1500
Capacité totale des réservoirs	3370

➤ **Linéaire du réseau d'adduction**

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Linéaire du réseau d'adduction (km)	13	13	13	13	22	67%

➤ **Les réseaux de distribution**


	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Linéaire du réseau de distribution (km)	117,8	117,4	117,4	118,04	116,91	-0,96 %
Nombre de branchements	5 459	5 481	5 506	5 515	5 487	-0,51 %

1.6 Volumes importés et nature des ressources utilisées


1.6.1 Service Eau Potable - Production

Le service Eau Potable - Production du Syndicat Contrat Rivère Woigot importe la totalité de ses besoins.

Exportateur	Importé en 2020 (m3)	Importé en 2021 (m3)	Importé en 2022 (m3)	Importé en 2023 (m3)	Importé en 2024 (m3)	N/N-1
Syndicat mixte de production d'eau Fensch-Lorraine	693 162	662 674	686 679	671 201	626 865	-6,6%
Syndicat du Soiron				13 166	34 565	-
TOTAL sur 365 jours	693 162	662 674	686 679	684 367	661 430	-3,4%

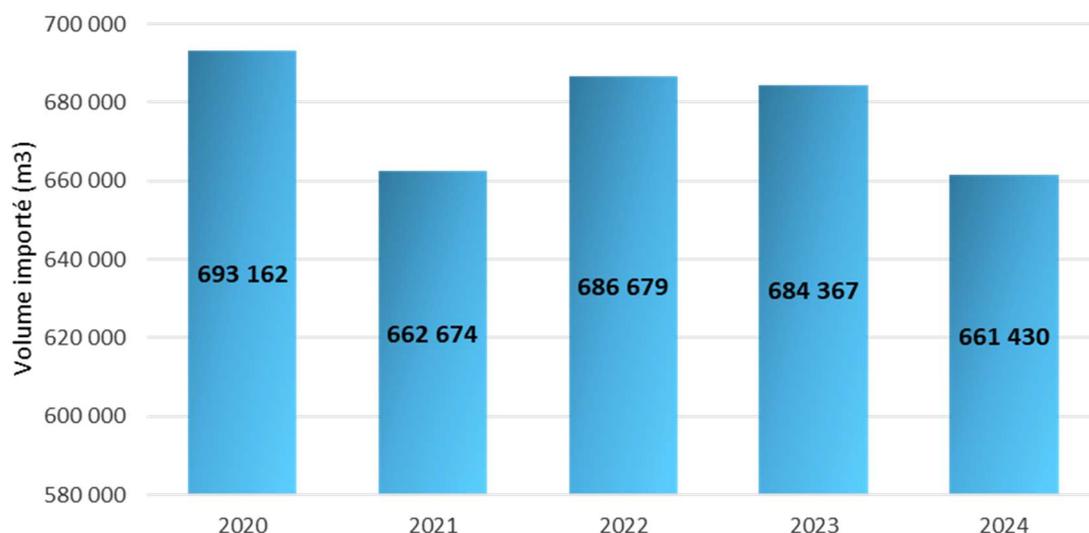

1.6.2 Service Eau Potable – Distribution (volumes achetés par le service distribution)

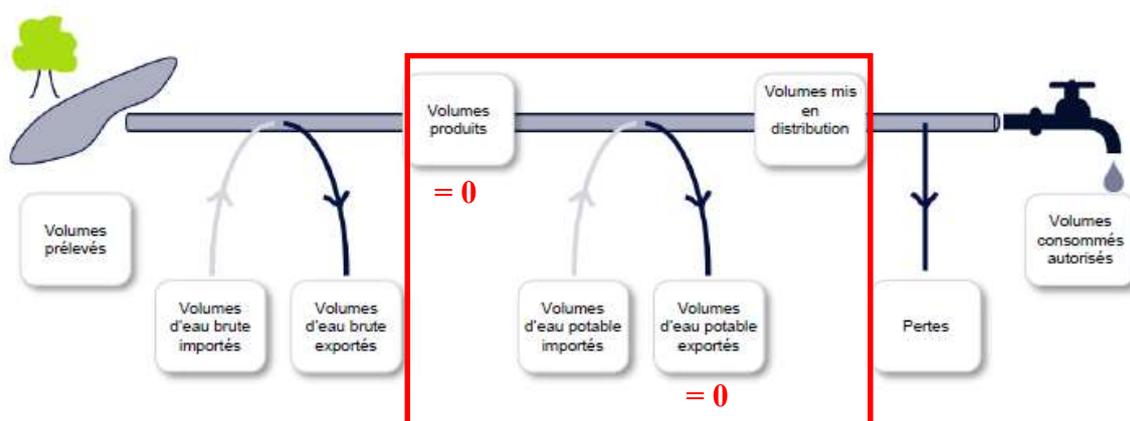


Les communes faisant l'objet du présent rapport ne possèdent **pas de ressource propre**.

La quasi totalité des volumes mis en distribution provient d'un achat d'eau au service Eau Potable - Production du Syndicat Contrat Rivère Woigot.

La variation des valeurs de 2015 à 2018 provient de l'adhésion des communes.

Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3)						
Exportateur	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
CRW service production	676 613	646 067	685 186	669 932	654 904	-2,2%
Orne Aval	7 514	6 773	9 673	14 954	16 517	10,5%
Volume acheté par le service CRW distribution (m3)	684 127	652 840	694 859	684 886	671 421	-2,0%


Évolution des volumes produits et achetés à d'autres services d'eau potable

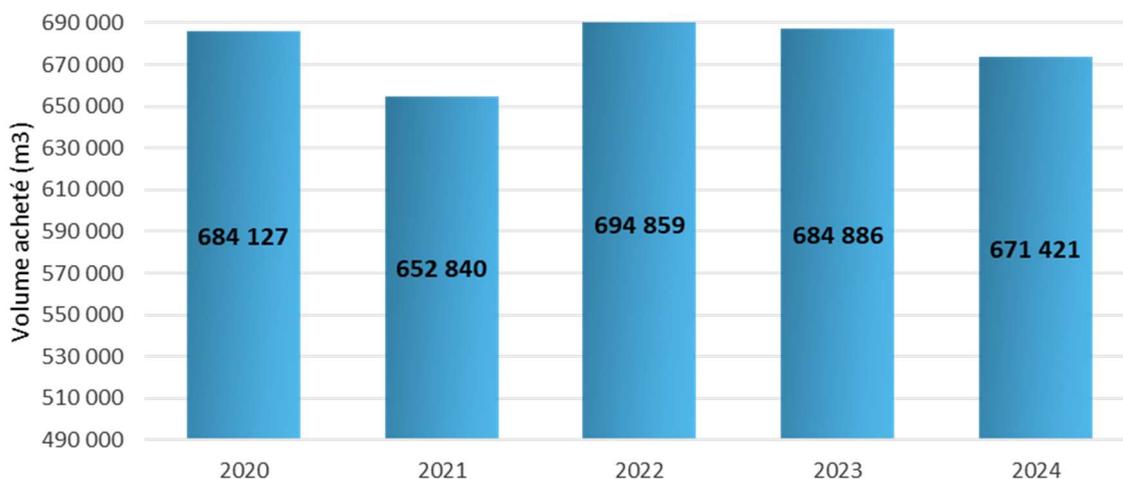


1.7 Volumes vendus

1.7.1 Service Eau Potable – Production (volumes vendus par le service Production)


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume vendu par CRW production sur 365 jours (m3)	676 464	686 649	646 067	685 186	669 932	654 904	-2,2%

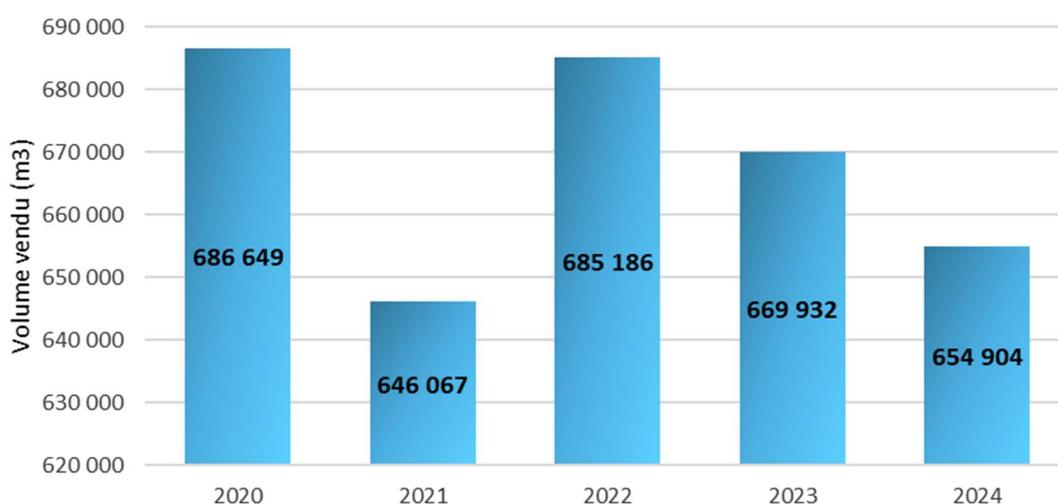

1.7.2 Service Eau Potable – Distribution (volumes vendus aux abonnés)

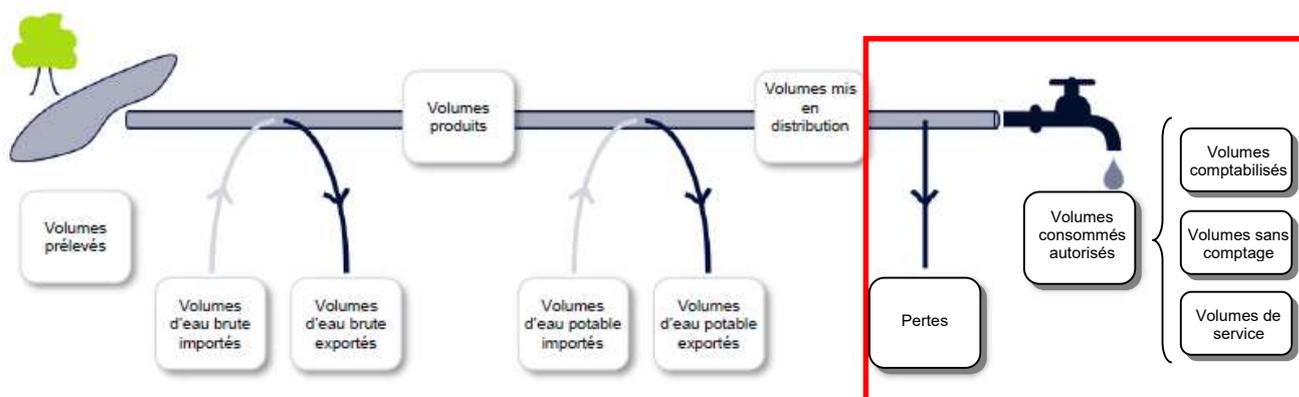

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volumes comptabilisés	530 940	541 207	539 917	516 762	505 533	-2,2%
- dont Volumes facturés	530 940	533 461	539 917	516 762	505 533	-2,2%
- dont Volumes eau potable livré gratuitement avec compteur	0	7 746	0	0	0	-
Volumes consommés sans comptage	150	6 515	0	6 550	6 460	-1,4%
Volumes de service	10 127	12 025	10 473	12 025	12 025	0,0%
Total des volumes consommés autorisés (m3)	541 217	559 747	550 390	535 337	524 018	-2,1%

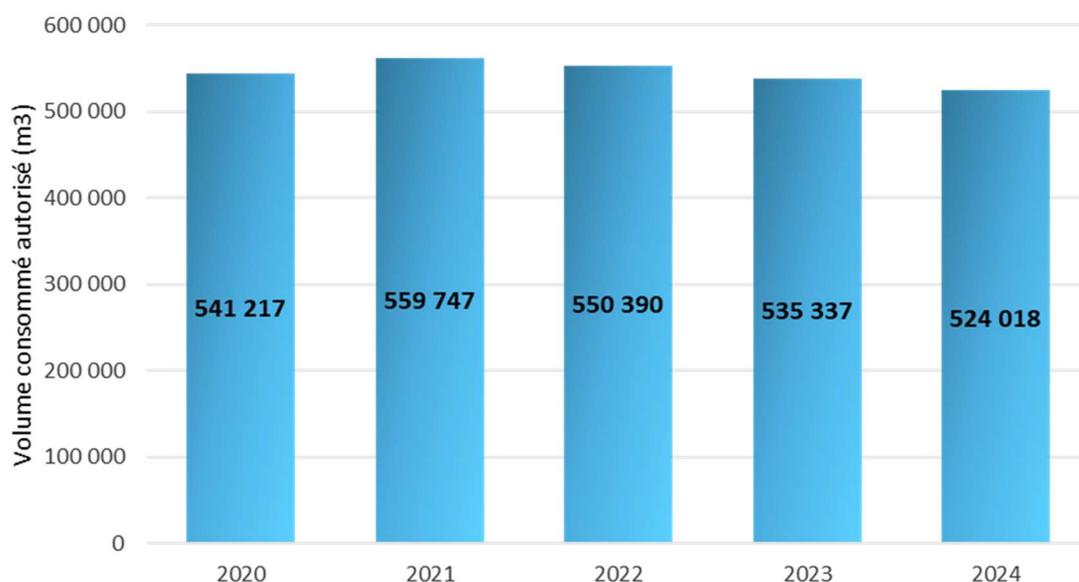

1.8 Rendement du réseau

Réseau de distribution	2020	2021	2022	2023	2024
Rendement brut	79,1%	85,7%	79,2%	78,2%	78,0%
Rendement net (rend. technique)	77,6%	82,9%	77,7%	75,5%	75,3%

Réseau d'adduction	2020	2021	2022	2023	2024
Rendement	99,1%	97,5%	99,8%	99,8%	99,8%

Rendement brut : $(V \text{ consommé autorisé} + V \text{ exportés}) / (V \text{ produit} + V \text{ importés})$

Le rendement brut est le rendement qui doit figurer dans le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau.

Rendement net : $V \text{ comptabilisés sur } 365 \text{ j} / V \text{ mis en distribution}$

Il ne tient pas compte des volumes sans comptage ni des volumes de service. Il a l'avantage de ne s'appuyer que sur des données mesurées, mais est plus pessimiste que le rendement du réseau de distribution.

1.9 Performance opérationnelle du réseau

Année 2024	Rendement net (%)	Objectif Grenelle 2 (%)	ILP (m ³ /j/km)	ILVNC (m ³ /j/km)	ILC (m ³ /j/km)
Réseau de distribution	75,3%	67,5%	3,45	3,89	12,27
Réseau d'adduction	99,8%	81,4%	0,81	0,81	82,05

Rendement du réseau de distribution (%) : $(\text{volume consommé autorisé } 365\text{j} + \text{volume vendu à d'autres services}) / (\text{volume produit} + \text{volume acheté à d'autres services})$

ILP (indice linéaire des pertes (m³/j/km) : $((\text{volume mis en distribution} - \text{volume consommé autorisé } 365 \text{ jours}) / \text{longueur de canalisation de distribution}) / 365$

ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m³/j/km) : $((\text{volume mis en distribution} - \text{volume comptabilisé } 365 \text{ jours}) / \text{longueur de canalisation de distribution}) / 365$

ILC (indice linéaire de consommation (m³/j/km) : $((\text{volume consommé autorisé } 365\text{j} + \text{volume vendu à d'autres services}) / \text{longueur de canalisation de distribution hors branchements}) / 365$

1.10 Investissement réalisé sur le réseau de distribution en 2024

Commune	Objet	Nature	
BRANCHEMENTS			
Territoire CRW	Branchement neuf SUEZ	Création de branchement	9
Territoire CRW	Fuite branchement SUEZ	Renouvellement de branchement	7
Territoire CRW	Renouv. Patrim. CRW	Renouvellement de branchement	3
RESEAU DE DISTRIBUTION			
Territoire CRW	Extension réseau CRW	Création de conduite	335 ml
Avril - Rue de Fillières	Renouv. Patrim. CRW	Renouvellement du réseau	1 400 ml
ETUDE			
Syndicat	Intégration	Intégration SIG et levé réseaux	-

2. TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

2.1 Prix du service de l'eau compétence production

Evolution du prix de vente l'eau au m³ :

Période d'application	Prix du m3
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014	0,95 € HT
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015	0,95 € HT
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016	0,95 € HT
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017	0,95 € HT
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 - trimestre 1	0,95 € HT
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 - trimestres 2-3-4	0,41 € HT
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019	0,93 € HT
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020	0,93 € HT
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021	0,93 € HT
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022	0,93 € HT
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023	0,93 € HT
Du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024	1,02 € HT
Du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024	1,10 € HT

2.2 Prix du service de l'eau compétence distribution

La gestion du service de l'eau est assurée en délégation de service public. Le prix se décompose en une part pour le délégataire et une part pour la collectivité pour assurer le coût des achats d'eau et financer sa politique d'investissement.

Au 01/01/2025, le prix du service de l'eau (redevances comprises, mais hors assainissement) par m³ et pour 120 m³ est le suivant :

Communes	Prix du service de l'eau TTC (€/m3)											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Anoux	3,75	3,73	3,74	3,76	3,79	3,79	3,26	3,29	3,35	3,47	3,62	4,25%
Les Baroches												
Lantéfontaine												
Lubey												
Mance												
Bettainvillers	3,94	3,91	3,91	3,76								
Mancieulles				3,15	3,18	3,18						
Avril		4,18	3,91	3,79	3,74	3,74						
Briey	3,92	3,88	3,88	3,76	3,77	4,03						

A noter :

Le contrat de Veolia a pris fin le 31/12/2019.

Depuis le 01/01/2020, c'est l'entreprise SUEZ qui a repris la délégation (un seul contrat pour l'ensemble des communes).

2.3 Dépenses et recettes d'exploitation du service public d'eau potable

2.3.1 Service Eau Potable - Distribution

	Dépenses totales	Recettes totales	Résultats courant
Fonctionnement	1 014 514,48 €	1 369 443,44 €	354 928,96 €
Investissement	342 774,52 €	464 451,79 €	121 677,27 €

	Déficit + restes à réaliser	Excédent + restes à réaliser	Résultat cumulé
Fonctionnement	0,00 €	219 586,86 €	574 515,82 €
Investissement	191 576,87 €	47 740,00 €	-22 159,60 €

Résultat cumulé			552 356,22 €
------------------------	--	--	---------------------

2.3.2 Service Eau Potable – Production

	Dépenses totales	Recettes totales	Résultats courant
Fonctionnement	764 347,96 €	744 947,54 €	-19 400,42 €
Investissement	207 899,95 €	871 169,85 €	663 269,90 €

	Déficit + restes à réaliser	Excédent + restes à réaliser	Résultat cumulé
Fonctionnement	0,00 €	71 164,04 €	51 763,62 €
Investissement	-679 958,34 €	0,00 €	1 343 228,24 €

Résultat cumulé			1 394 991,86 €
------------------------	--	--	-----------------------

**Le Président,
Robert CLESSE**

